


التوقعات الأساسية للطلب الأقصى على الكهرباء ما بين ٢٠٠٨ - ٢٠٣٠
شاملة الكميات المتوقع تصديرها لخارج الإمارة

Global Electricity Base Peak Demand Forecast 2008 - 2030

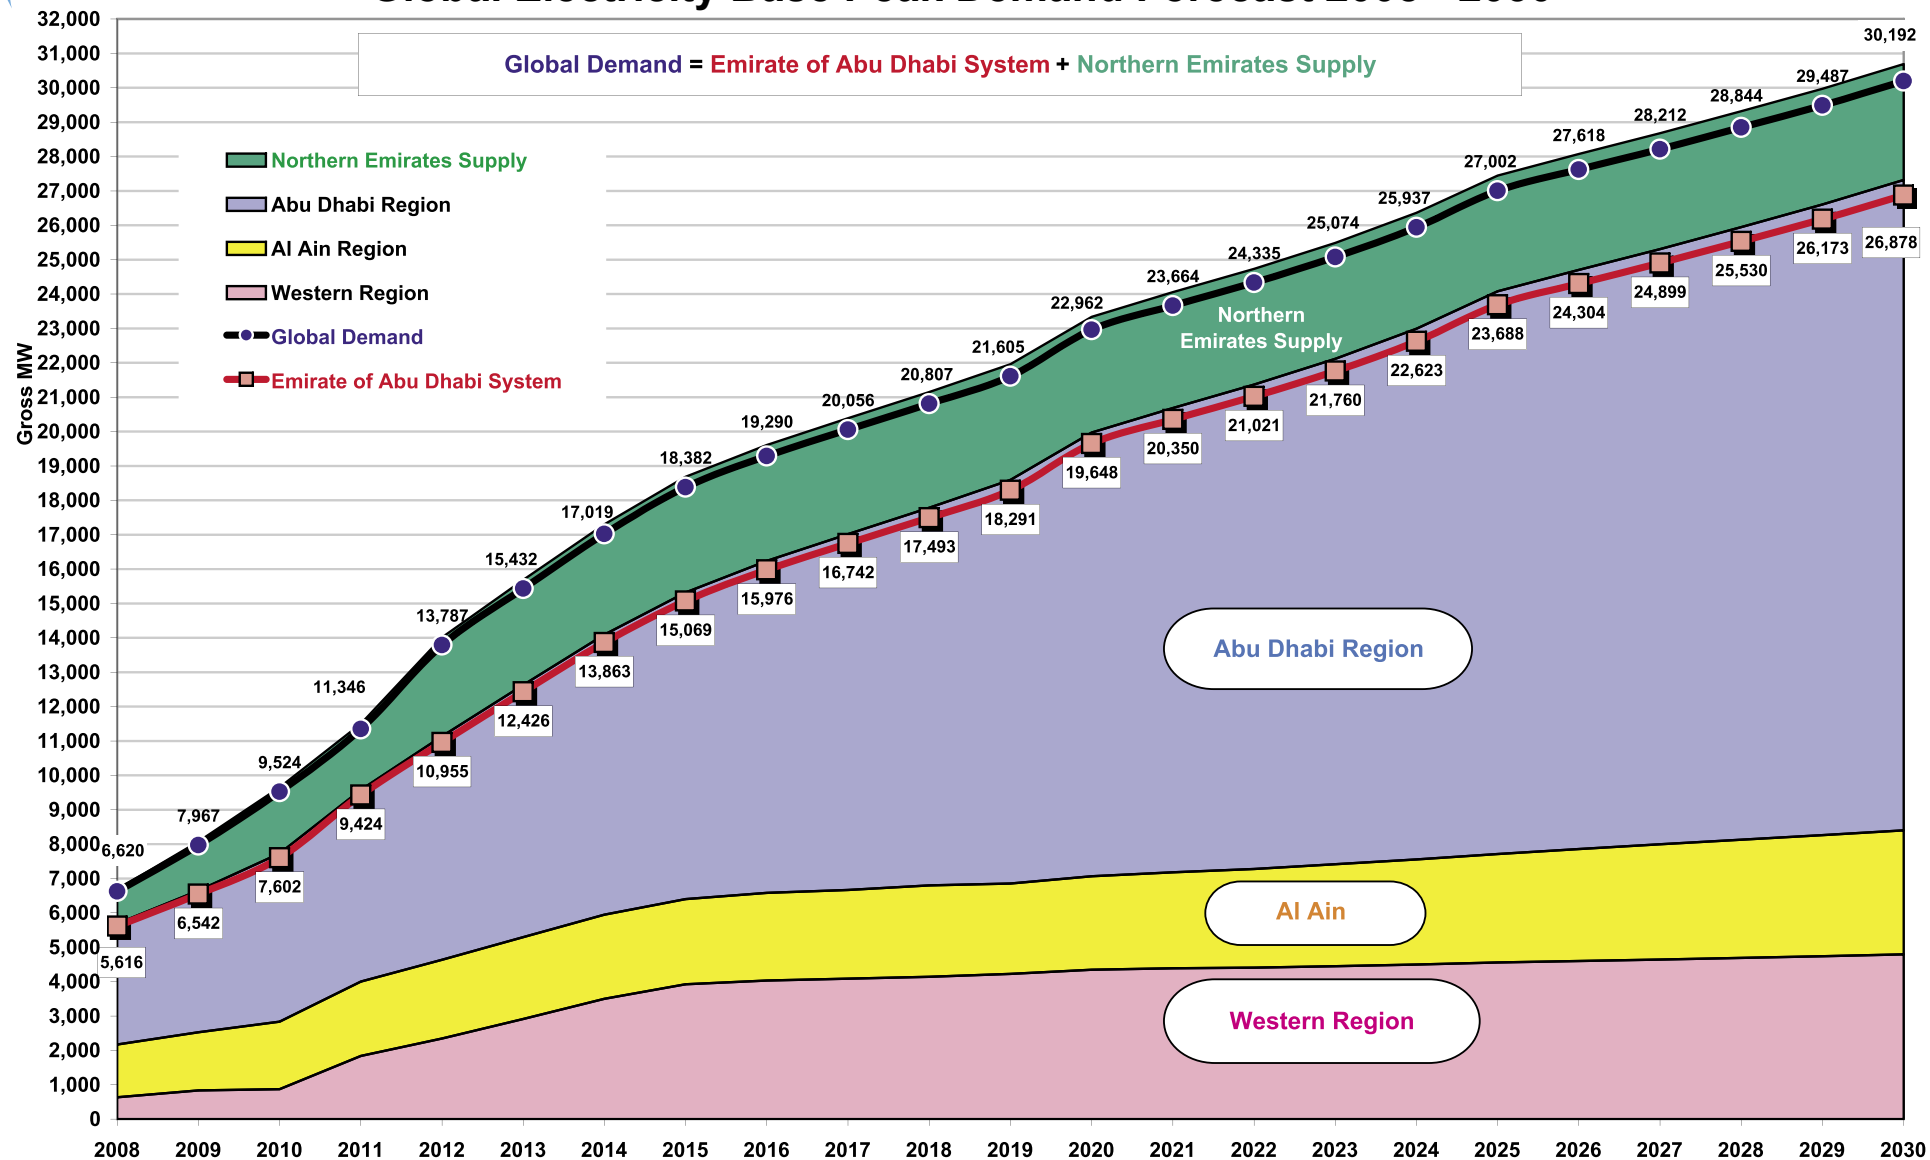

Northern Emirates Supply includes electricity used for auxiliaries and pumping etc in addition to FEWA / FE(C) / SEWA demands etc.

توقعات الطلب على الماء ضمن الحد الأعلى و الحد الأدنى ما بين ٢٠٠٨ - ٢٠٣٠
شاملة الكميات المتوقع تصديرها لخارج الإمارة

Global Water Peak Demand Forecast Range 2008 - 2030

